

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг
№87891915 от 10.09.2018

г. Москва

«20» мая 2019г.

АО «Мосэнергосбыт» в лице Начальника Западного территориального отделения АО «Мосэнергосбыт» Сизёвой Елены Эдуардовны, действующего на основании доверенности от 23.05.2018 года зарегистрировано в реестре за №97-07-351 с одной стороны, и ООО «ВДМ-Сервис», именуемый в дальнейшем Абонент, в лице Генерального директора Кунтурова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

На основании письма Абонента СК/42-4715/19 от 14.05.2019, в связи с введением новых объектов, находящихся по адресам:

87785115	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.13 (многоквартирный жилой дом)
87785215	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.15 (многоквартирный жилой дом)
87785315	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.16 (многоквартирный жилой дом)
87785415	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.17 (многоквартирный жилой дом)

внести в Договор энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018 следующие изменения:

1. Ввести приложение №2 от 21.05.2019 на объекты №№87785115, 87785215, 87785315, 87785415 к договору энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018.

2. Заменить Приложение №1 от 13.02.2019 на Приложение №1 от 21.05.2019 к договору энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018.

3. В остальном стороны руководствуются положениями договора и действующим законодательством Российской Федерации;

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания.

5. Дополнительное соглашение распространяет действие на правоотношения сторон, возникшие с даты начала исполнения ООО «ВДМ-Сервис» обязательств по управлению многоквартирным домом.

Приложения:

- Приложение №2 «Реестр источников энергоснабжения» от 21.05.2019 на объекты №№87785115, 87785215, 87785315, 87785415 к договору энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018;

- Приложение №1 «Адреса поставки» от 21.05.2019 к договору энергоснабжения №87891915 от 10.09.2018.

АО «Мосэнергосбыт»
Начальник Западного ТО



Е.А. Сизёва

«21» мая 2019г.

ООО «ВДМ-Сервис»
Генеральный директор



В.Л. Кунтуров

М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору энергоснабжения
с исполнителем коммунальных услуг

№ 87891915

от «10» сентября 2018г.

Приложение составлено «21» мая 2019г.

АДРЕСА ПОСТАВКИ
электрической энергии (мощности)

№ п/п	№ объекта	Наименование объекта	Адрес поставки
1	87891915	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский р-н, Лесной городок пос., Грибовская ул., д.8
2	87782615	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский р-н, Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Триумфальная ул., д.12
3	87779015	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский р-н, Лесной городок пос., Молодёжная ул., д.7
4	87785115	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.13
5	87785215	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.15
6	87785315	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.16
7	87785415	Многоквартирный жилой дом	Московская обл., Одинцовский г.о., Солманово дер., МЖК «Изумрудная долина», Лазурная ул., д.17

АО «Мосэнергосбыт»
Начальник Западного ТО

ООО «ВДМ-Сервис»
Генеральный директор


подпись

Сизёва Е.Э. /
расшифровка подписи



Кунтуров В.Л. /
расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

**Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг**

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»

Абонент

/Сизёва Е.Э./
подпись* ФИО*

/Кунигуров В.Л./
подпись* ФИО*

М.П. (при наличии)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 2 6 1 5

Малозатяжный МКД.

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Триумфальная, д. 12.

Тел. 8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

**источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности**

Дата составления Реестра

«12» июля 2019 г.

Взамен Реестра:

«11» февраля 2019 г

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения контактов КА в ВРУ-0,4кВ ж/д и кабельных наконечников КЛ-0,4кВ заявителя.	57,6	57,6	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 1823339 от 21.01.2019. между АО «Мособлэнерго» и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 **Иные сведения (факс, e-mail и т.п.)** odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2. и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения цены ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значение прибора учета	Измерительные трансформаторы		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В								Тип	Кол-во (шт)	Суммарная номинальная мощность компенсирующих устройств (кВАр)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	НН	24408240	Меркурий 230 ART-02 CLN	6,2	---	---	1	T1-251877 T2-114721	Абонент	ВРУ-0,4кВ эс/д 12	0	2015	2025	----	----	----

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

** * Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

/ Тарасов А.В./

подпись

Абонент

/ Кутуров В.Л./

подпись

ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимаю- щего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№, № прибора учета	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабели) ампер	Номиналь- ное фазное напряже- ние кВ	Потери в линиях (нагрузоч- ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче- ния
								Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузоч- ные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малозатажный МКД	24408240	0	0,5	100	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

24к

Группа статистики

60

№ Ссылки

3280,5/3263,2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А); 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Объем потребления по ПУ №24408240 вычитается из общего объема энергопотребления ПУ №03486050 и №03486117 ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

МЭС

/ Тарасов А.В./

подпись

ФИО


Абонент

/ Кунгуров В.П./

подпись

ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

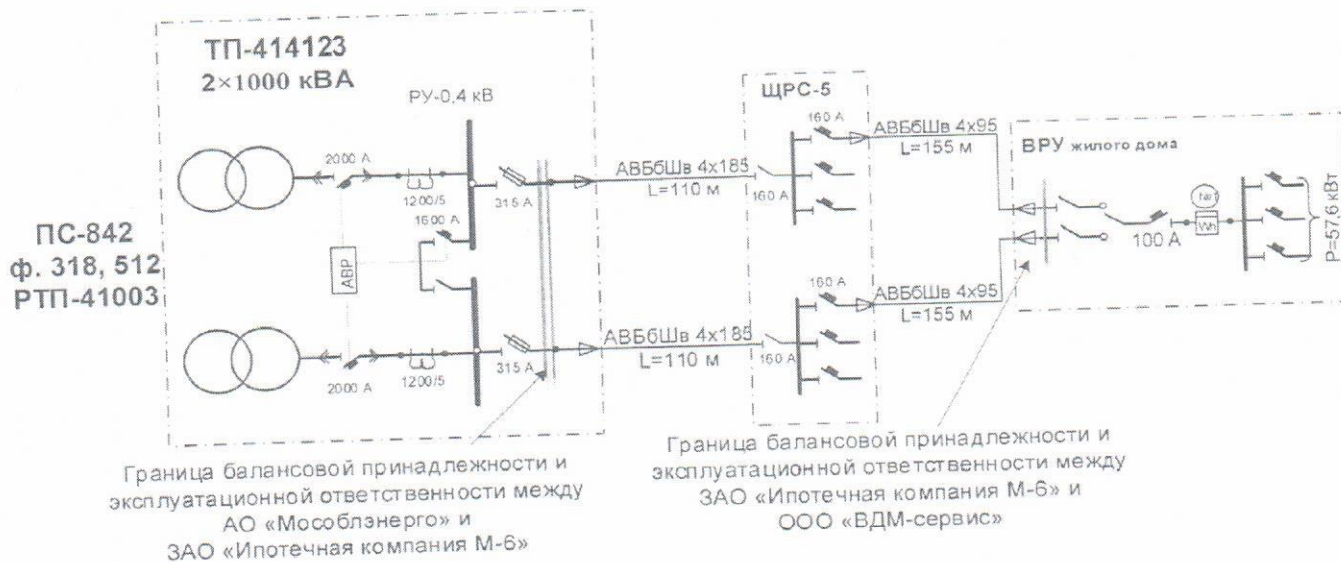

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

_____/Тарасов А. В./
ФНО

Абоненти

Кунтуров В.Л.
ФИО

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»

Сизёва Е.Э./
подпись* ФИО*

Абонент

Кунтуров В.Л./
подпись* ФИО*
М.П. (при наличии)



Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 1 1 5

Малозатяжный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 13.

Тел. 8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«20» мая 2019 г.

Взамен Реестра:

первичный

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №13.	42,1	42,1	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-883 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значение при бора учета	Измерительные трансформаторы		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/ оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В								Тип	Срок МПИ	Суммарная номинальная мощность компенсирующих устройств (кВАр)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	СН2	23943169	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-114614 T2-51798	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01.2015	01.01.2025	---	---	----
2	А	НН	СН-2	24408248	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-1166 T2-1631	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01.2015	01.01.2025	---	---	----

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

** Тип учета: А - активные; 0 - основной; 7 - транзитный; 8 - контрольный

Реактивные (Р): 5 - основной; 6 - транзитный

*** Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС / Тарасов А.В. /
ФИО

Абонент

/ Кунтуров В.Л. /
ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

Таблица 2. Сведения о токоприемниках абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организаций*													
№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№.№ прибора учёта	Тип учёта**	Класс точности прибора учёта	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабели)	Номиналь- ное фазное напряже- ние	Потери в линиях (нагрузоч- ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче- ния	
								Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочн ые потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Малозатяж	23943169	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий	
2	ый МКД №13	24408248	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий	

Ценовая категория на дату составления Реестра

25K

Группа статистики

60

№ Ссылки

3284,5 / 32264,2

3280,5 3263,2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной, 7-транзитный, 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №24408248 и №23943169 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.


2. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС / Тарасов А.В.
ФИО

Абонент

/ Кулиуров В.Л.
ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

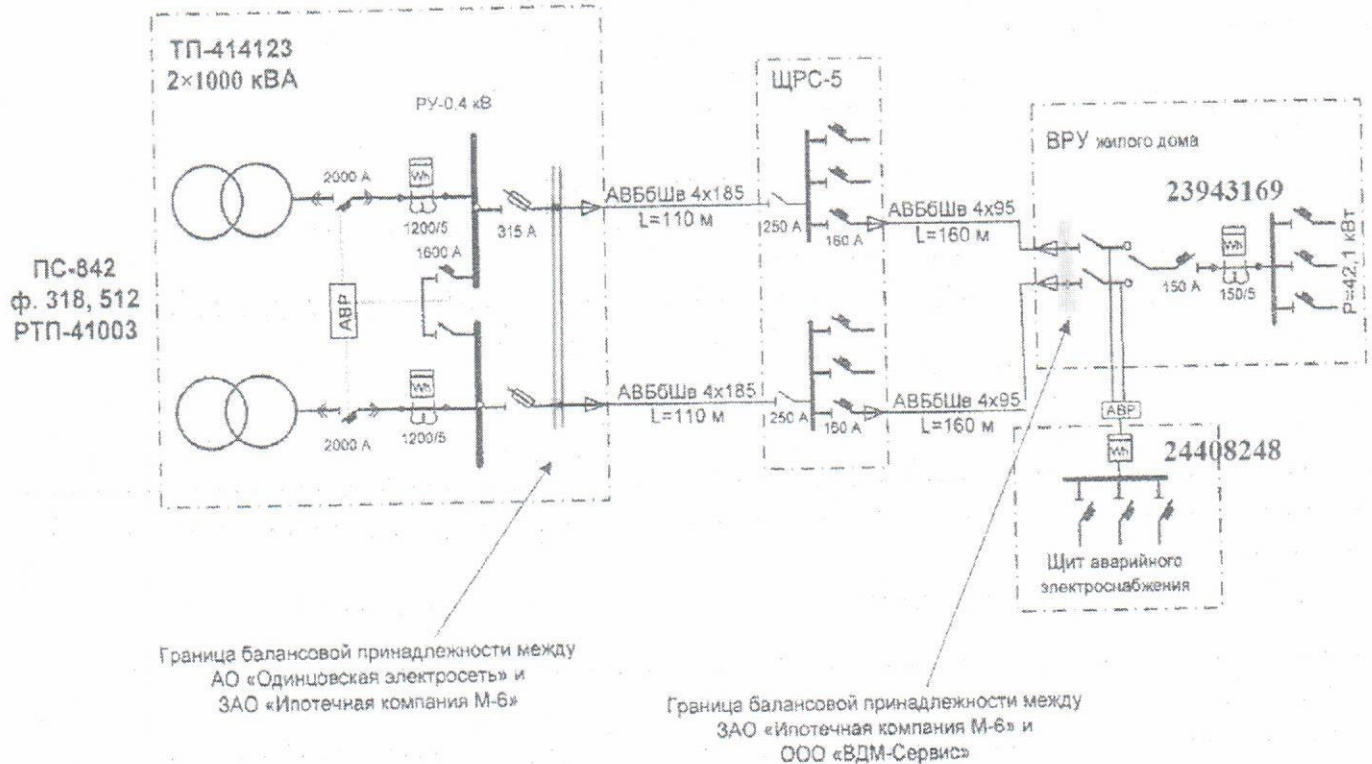

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

_____/Тарасов А. В./
подпись ФИО

Абонент

_____/Кунтуров В. Л./
подпись ФИО



Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*

Абонент



/Кунгуров В.Л./

ФИО*

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 2 1 5

Малозатяжный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 15.

Тел. 8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«21» мая 2019 г.

Взамен Реестра:

первичный

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ жс/д №15.	68	68	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-882 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 **Иные сведения (факс, e-mail и т.п.)** odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется



Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значение при бора учета	Измерительные трансформаторы Номинал		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	СН-2	23943168	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-268 709 T2-117 035	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01. 2015	01.01 2025	---	---	---
2	А	НН	СН-2	24408223	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-3 333 T2-4 397	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01. 2015	01.01. 2025	---	---	---

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А); 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р); 5-основной; 6-транзитный


** *Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС / Тарасов А.В./
подпись ФИО

Абонент

/ Кулитуров В.П /
подпись ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

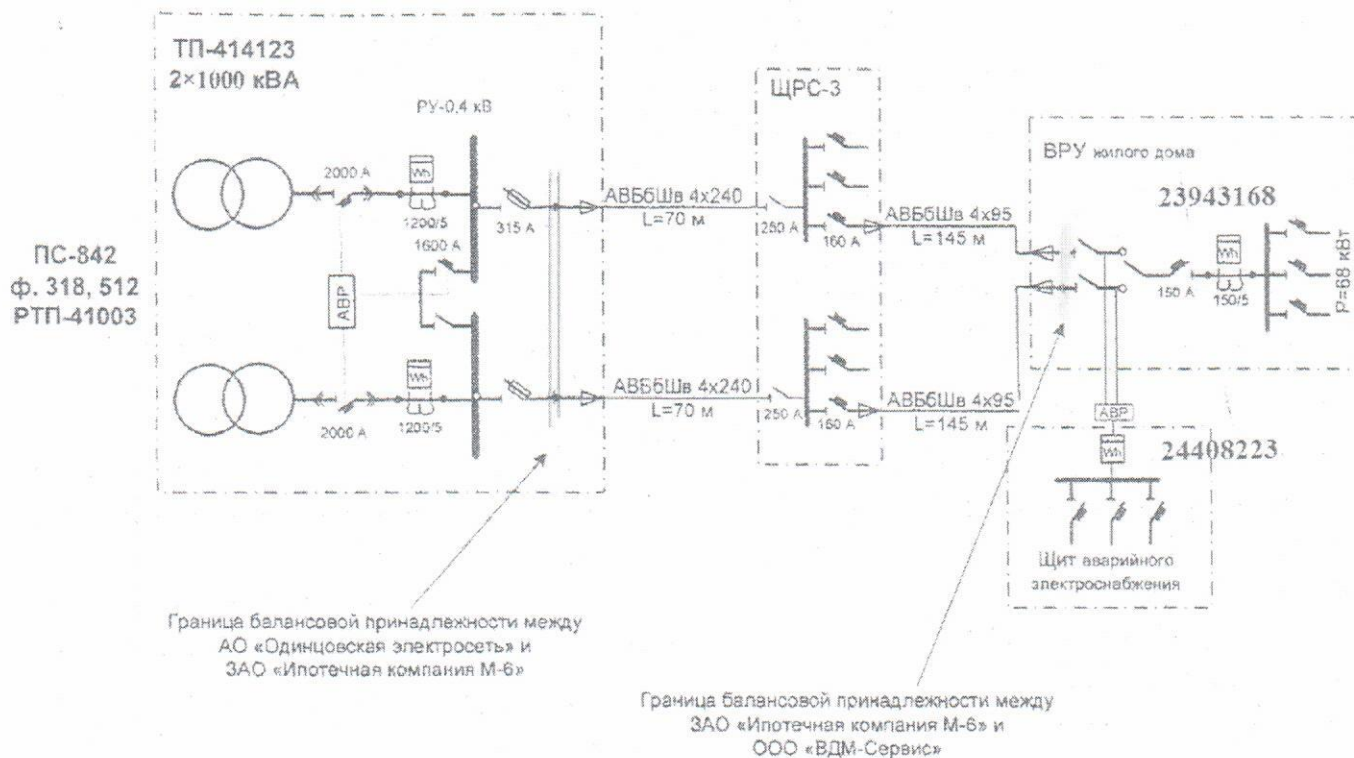

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

подпись / Тарасов А. В./
Ф.И.О.

Абонент

подпись / Кунтуров В. Л./
Ф.И.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВДМ-сервис»
ОГРН 1145032010801
МОСКВА 0780190

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от 10 сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.А./

ФИО*

Абонент



подпись*

Кунтуров В.Л./

ФИО*

М.П. (при наличии)

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 3 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово,

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 16.

Тел.8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«21» мая 2019 г.

Взамен Реестра;

первичный

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №16.	77	77	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-881 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значение прибора учета	Измерительные трансформаторы Номинал		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	-----	24409997	Меркурий230 ART-03 CN	6,2	100/5	---	20	T1-16 310 T2- 7 252	Абонент	ВРУ-0.4кВ эс/о	0	01.01. 2015	01.01. 2025	---	---	---
2	А	НН	-----	24408244	Меркурий230 ART-02 CN	6,2	---	---	1	T1-4 750 T2- 5 919	Абонент	ВРУ-0.4кВ эс/о	0	01.01. 2015	01.01. 2025	---	---	---

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

*** Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

/ Тарасов А.В./

подпись

Абонент

/ Кутуров В.Л./

подпись

ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

Таблица 2. Сведения о токоприемниках абонента, суммарных потерях и сетевых организациях													
№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учета	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая токовая нагрузка вводного провода (кабели)	Номинальное фазное напряжение	Потери в линиях (нагрузочные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограничения	
								Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Малоэтажн	24409997	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий	
		24408244	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий	

Ценовая категория на дату составления Реестра

25R

Группа статистики

60

№ Ссылки

32815/32642

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №24409997 и №24408244 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС

/ Тарасов А.В./

подпись

ФИО


Абонент

/ Кутуров В.Л./

подпись

ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

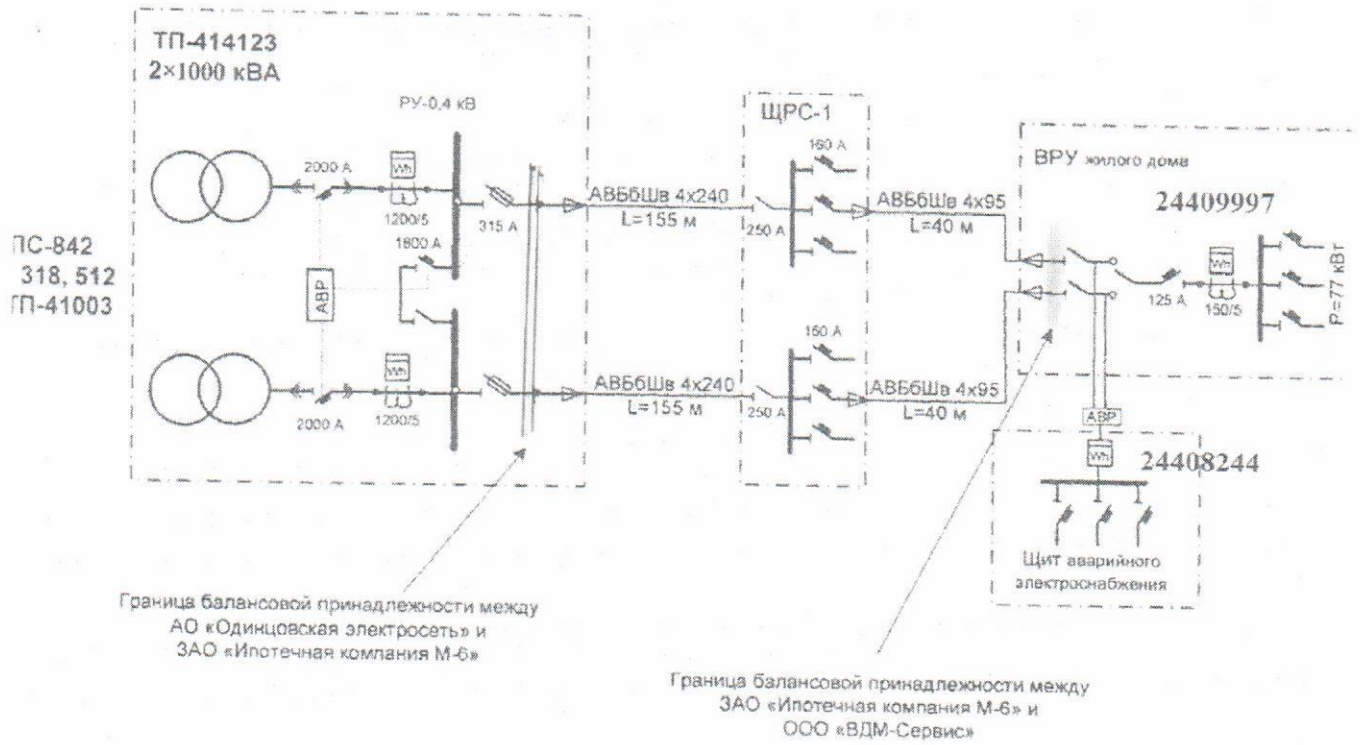

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

подпись /Тарасов А. В./
ФИО

Абонент

подпись /Кутуров В. Л./
ФИО

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от 10 сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*

Абонент



подпись*

Кунтуров В.Л./

ФИО*

М.П. (при наличии)

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 4 1 5

Малозэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 17.

Тел.8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«21» мая 2019 г.

Взамен Реестра;

первичный

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №17.	77	77	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-880 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 **Иные сведения (факс, e-mail и т.п.)** odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

стр.2
Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значение при бора учета	Измерительные трансформаторы		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В								Тип	Количество (шт)	Суммарная номинальная мощность компенсирующих устройств (кВАр)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	СН-2	24409975	Меркурий230 ART-03 CN	6,2	100/5	---	20	T1-15 085 T2- 6 769	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/б	0	01.01. 2015	01.01 2025	----	----	----
2	А	НН	СН-2	24408305	Меркурий230 ART-02 CN	6,2	---	---	1	T1-3 331 T2- 4 516	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/б	0	01.01. 2015	01.01. 2025	----	----	----

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

*** Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС / Тарасов А.В./
ФИО

Абонент

подпись

/ Кунгуров В.П./

ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№, № прибора учета	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)		Потери в линиях (нагрузоч- ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче- ния
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузоч- ные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малозатяжн	24409975	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий
2	ый МКД №17	24408305	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

Группа статистики 60
№ Ссылки 32845/32642

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (Λ): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


1. Объем потребления по ПУ №24409975 и №24408305 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС / Тарасов А.В.
подпись ФИО

Абонент / Кулитуров В.Л.
подпись ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

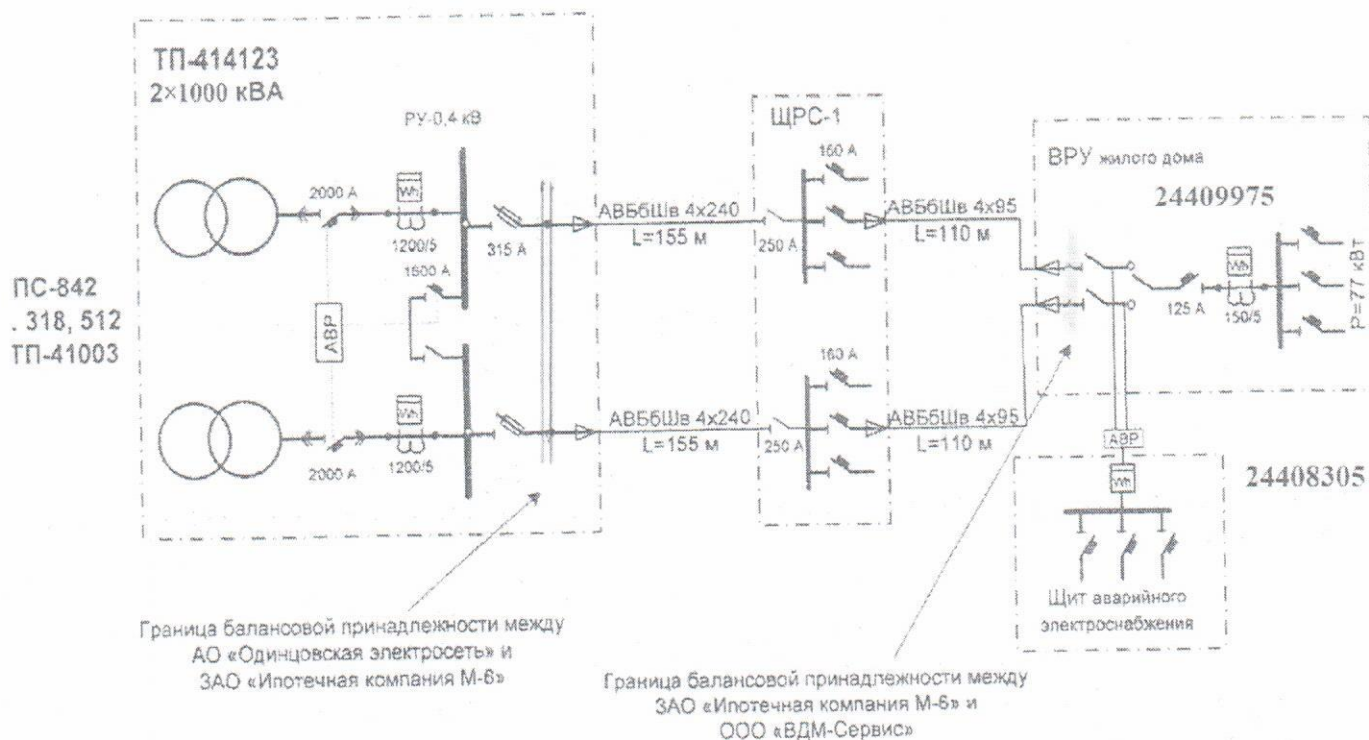

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

/Тарасов А. В./

ФИО

подпись



/Кунтуров В.Л./

ФИО

подпись