

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»

 /Сизёва Е.Э./
подпись* ФИО*

Абонент


 Потапченко В.А./
подпись* ФИО*

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 1 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово,

МДК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 13.

Тел.8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

**источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности**

Дата составления Реестра

«09» декабря 2019 г.

Взамен Реестра:

«20» мая 2019 г.

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №13.	42,1	42,1	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-883 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,9, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,9)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

[illegible]

**** *Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)**

/ Тарасов А.В. /
ФЮ

ПОДПИС

Потапченко В.А.
ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимающе- го оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учета*	Клас- с точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номиналь- ное фазное напряже- ние	Потери в линиях (нагрузоч- ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче- ния
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузоч- ные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/ Специаль- ный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малоэтажный	23943169	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий
2	МКД №13	24408248	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

24К

Группа статистики

53

№ Ссылки

796,5 / 794,2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №24408248 и №23943169 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.
2. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №24408248 и №23943169.
3. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО




Абонент

подпись

/ Потапченко В.А./

ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

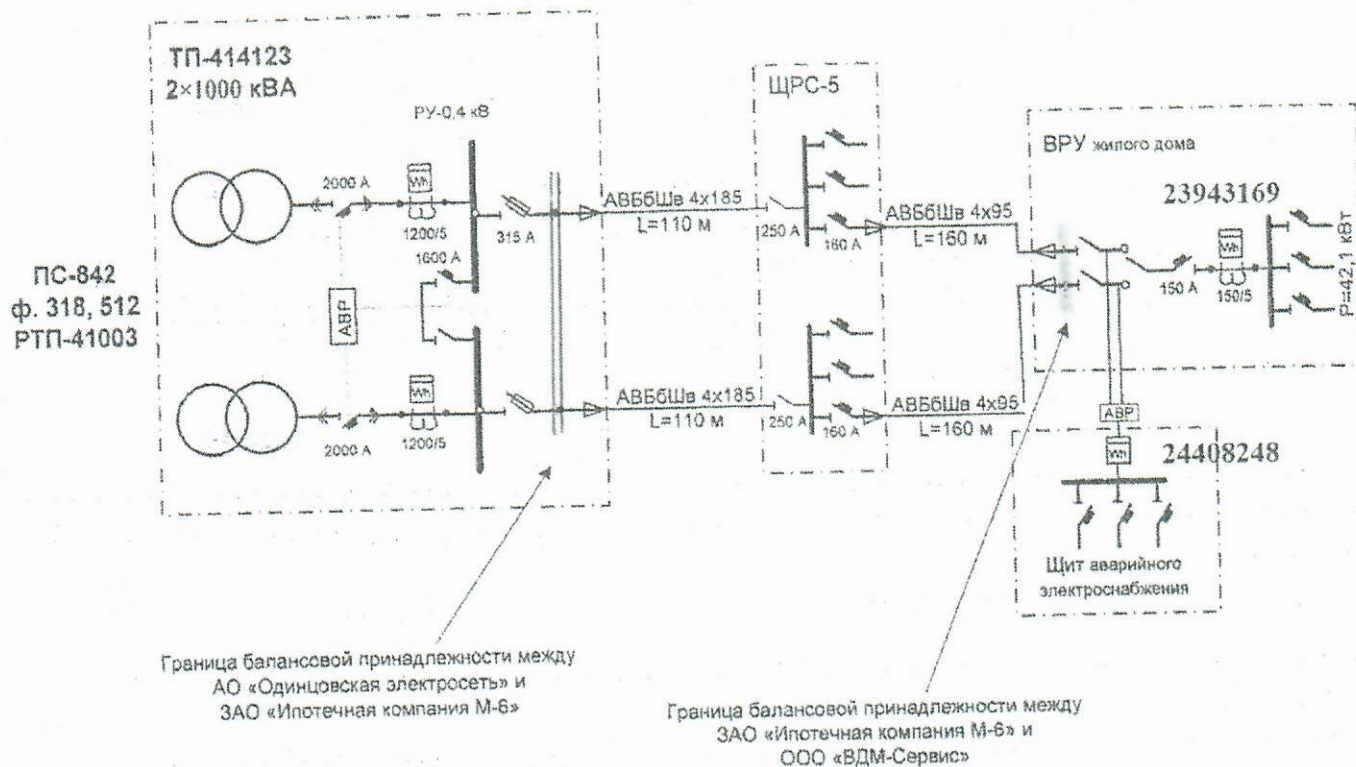

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

подпись /Тарасов А. В./
ФИО



/Потапченко В.А./
ФИО

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*

Абонент


/Потапченко В.А./
М.П. (при наличии)

/Потапченко В.А./

ФИО*

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 2 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 15.

Тел.8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«10» декабря 2019 г.

Взамен Реестра;

«21» мая 2019 г.

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №15.	68	68	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-882 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,9, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,9)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

Начало таблицы 1

№ п/п		Уровень напряже- ния на границе балансо- вой принадл ежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряже ния для примене ния цен ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Иден тифи кации онны й номе р точк и учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Знач - ност ь при бора учет а	Измеритель-ные трансформа-торы Номинал		Расч ет- ный коэф -фи циен т	Показания на дату и время начала исполне-ния Договора/ оформле-ния Реестра	Балансовая принадлеж -ность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организа ция, Транзит- ный потребитель)	Место установ ки прибора учета	Ти п уч е- та **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
								ТТ, А	ТН, В						Дата	Срок МП И	Тип	Ко ли че ст во (шт)	Суммар ная номинал ь-ная мощнос ть компенс и- рующих устройс тв (кВАр)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	НН	-----	23943168	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-307149 T2-137446	Абонент	ВРУ-0.4кВ жс/д	0	01.01. 2015	10	----	-----	-----
2	А	НН	НН	-----	24408223	Меркурий230 ART-02CN	6,2	---	---	1	T1-3748 T2- 5216	Абонент	ВРУ-0.4кВ жс/д	0	01.01. 2015	10	----	-----	-----

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

** *Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент

подпись

Потапченко В.А./

ФИО



Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринима ющего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номиналь -ное фазное напряже ние	Потери в линиях (нагрузоч ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче ния
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочн ые потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/ Специаль -ный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малоэтажн	23943168	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий
2	ый МКД №15	24408223	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

2 40

Группа статистики

53

№ Ссылки

796,5 / 794,2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №23943168 и №24408223 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №23943168 и №24408223.

3. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент


подпись

/ Потапченко В.А./

ФИО



Однолинейная схема электроснабжения:

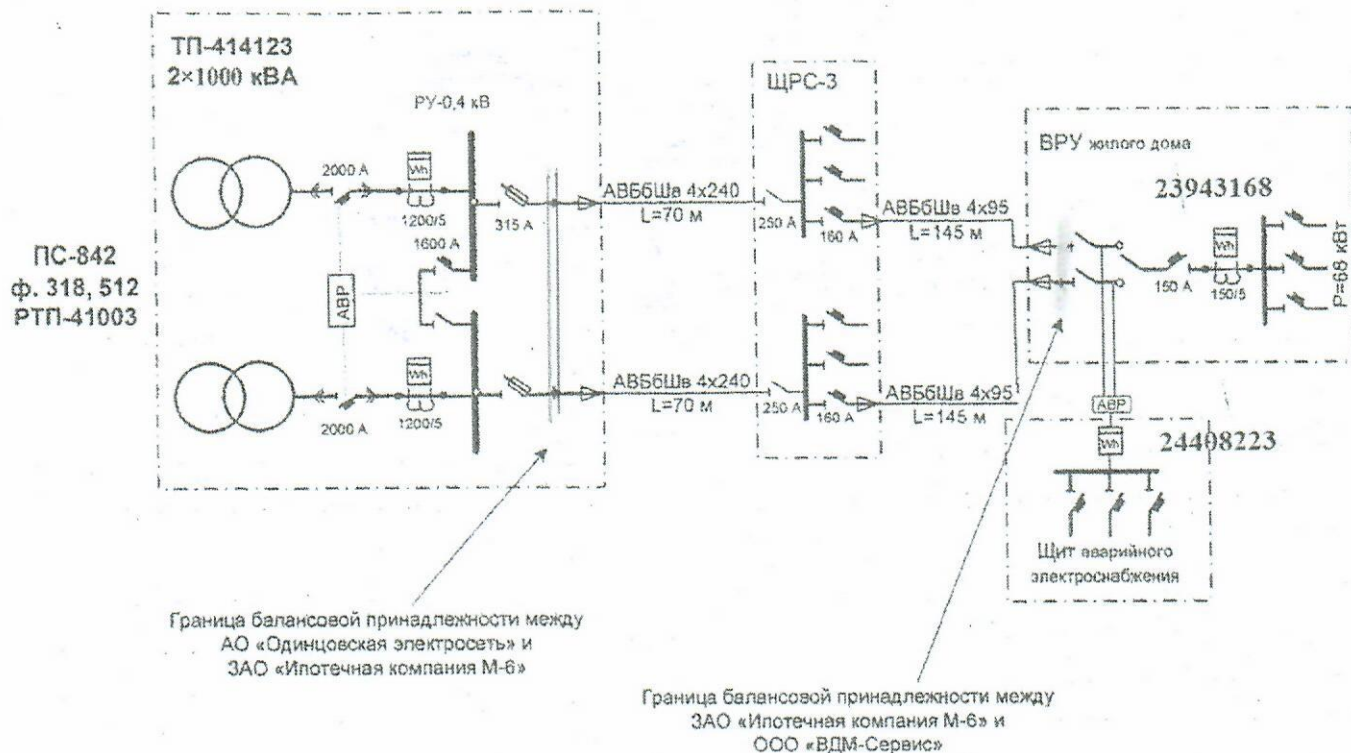

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

подпись / Тарасов А. В. /
ФИО



подпись / Потапченко В. А. /
ФИО

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*



/Потапченко В.А./

ФИО*

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 3 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово,

МКК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 16.

Тел. 8-903-586-84-71.

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«10» декабря 2019 г.

Взамен Реестра;

«21» мая 2019 г

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №16.	77	77	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-881 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru.

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,9, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,9)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряже- ния на границе балансо- вой прина- длежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряже- ния для примене- ния цен ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Иден- тифи- каци- онный номе- р точк и учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Знач- ность при- бора учет а	Измеритель-ные трансформа-торы Номинал		Расч- ет- ный коэф- фици- ент	Показания на дату и время начала исполне-ния Договора/ оформле-ния Реестра	Балансовая принадлеж- ность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организа- ция, Транзит- ный потребитель)	Место установ- ки прибора учета	Тип уч- е- та **	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В						Дата	Срок МПИ	Тип	Ко- ли- че- ст- во (шт)	Суммар- ная номинал- ная мощность компенс- и- рующих устройств (кВАр)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	НН	-----	24409997	Меркурий230 ART-03 CN	6,2	100/5	---	20	T1-18803 T2- 8343	Абонент	ВРУ-0.4кВ ж/д	0	01.01. 2015	10	----	----
2	А	НН	НН	-----	24408244	Меркурий230 ART-02 CN	6,2	---	---	1	T1-5633 T2- 6981	Абонент	ВРУ-0.4кВ ж/д	0	01.01. 2015	10	----	----

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

** *Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент

подпись

Потапченко В.А./

ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимаю- щего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номиналь- ное фазное напряже- ние	Потери в линиях (нагрузоч- ные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограниче- ния
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузоч- ные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/ Специаль- ный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малоэтажный	24409997	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий
2	МКД №16	24408244	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

2 КК

Группа статистики

53

№ Ссылки

796, 5 / 794, 2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №23943168 и №24408223 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №24409997 и №24408244.

3. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.ка.

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент


подпись

/ Потапченко В.А./

ФИО



Однолинейная схема электроснабжения:

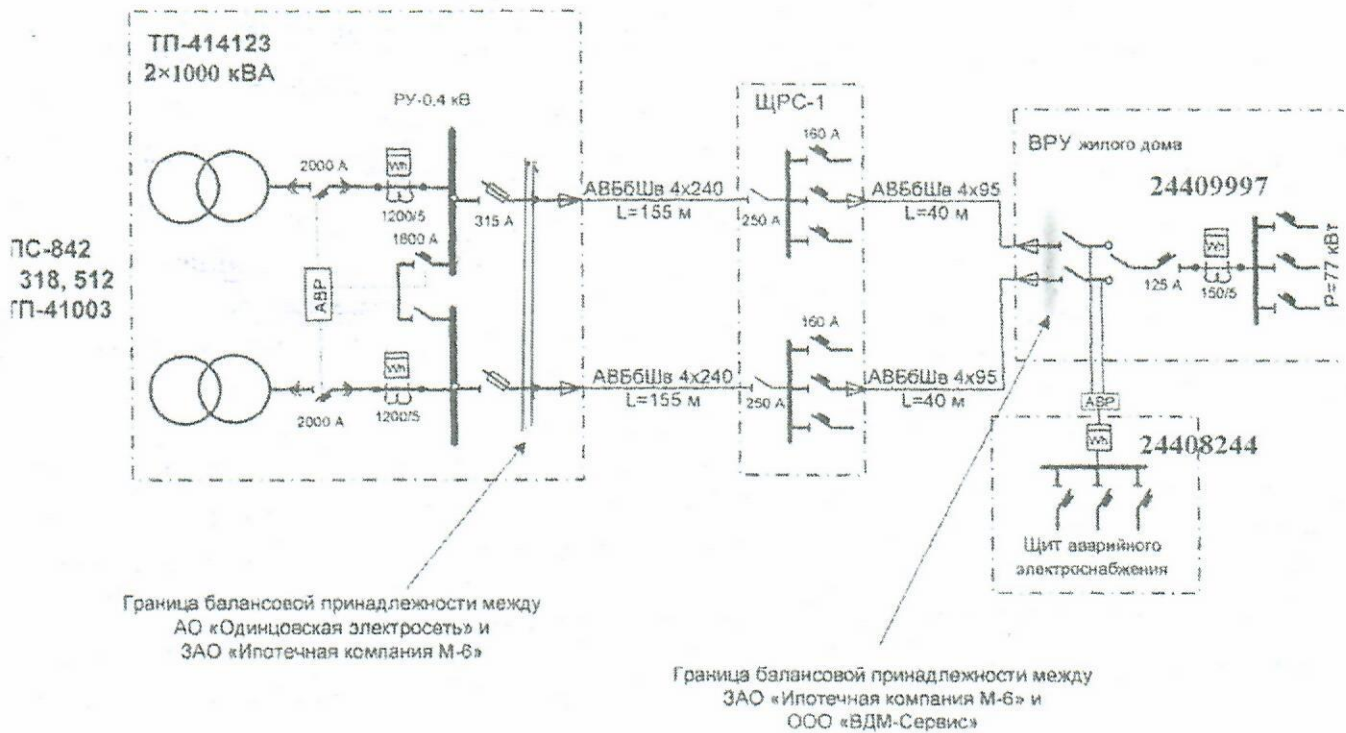

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

/Тарасов А.В./
ФИО

подпись

Абонент

/Потапченко В.А./
ФИО

подпись



Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*

Абонент



Потапенко В.А./

подпись*

ФИО*

М.П.

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 5 4 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово,

МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 17.

Тел.8-903-586-84-71.

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«10» декабря 2019 г.

Взамен Реестра;

«21» мая 2019 г.

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318, 512	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения КН отходящей НВ КЛ и контактов коммутационного аппарата в ВРУ-0,4кВ ж/д №17.	77	77	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 414123-2015-880 от 30.07.2015. между АО «Одинцовская электросеть», ЗАО «Ипотечная компания-М-6 и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,9, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,9)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Ресурсы средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВЛ, ГЛ, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора по паспорту (модель)	Значение - бора при ност	Измерительные трансформаторы		Расчетный коэффициент	Почтовый индекс	Время начала и лату использования	Ресурса	Показания	Балансовая принадлежность прибора учета (МДС, сетевая Абонент, Транзитный, потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета **	Дата государственной поверки ***	Суммарная номинальная мощность (кВАр)	Компенсирующие устройства
1	A	HH	HH	24409975	Меркурий230 АРТ-03 СН	6,2	100/5	---	20	T1-17057	T2-7570	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01.2015	10	---	---	
2	A	HH	HH	24408305	Меркурий230 АРТ-02 СН	6,2	---	---	1	T1-3808	T2-5262	Абонент	ВРУ-0,4кВ ж/д	0	01.01.2015	10	---	---	

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий
** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный
Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

** Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС / Тарасов А.В. / Подпись
Абонент / Поташенко В.А. / Подпись



Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учёта**	Класс точности прибора учёта	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номинальное фазное напряжение	Потери в линиях (нагрузочные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограничения
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/Специальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малоэтажный МКД №17	24409975	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий
2		24408305	0	0,5	255	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

24K

Группа статистики

53

№ Ссылки

796,5 / 794,2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учёта Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №23943168 и №24408223 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №24409975 и №24408305.

3. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент


подпись

/ Потапченко В.А./

ФИО



Однолинейная схема электроснабжения:

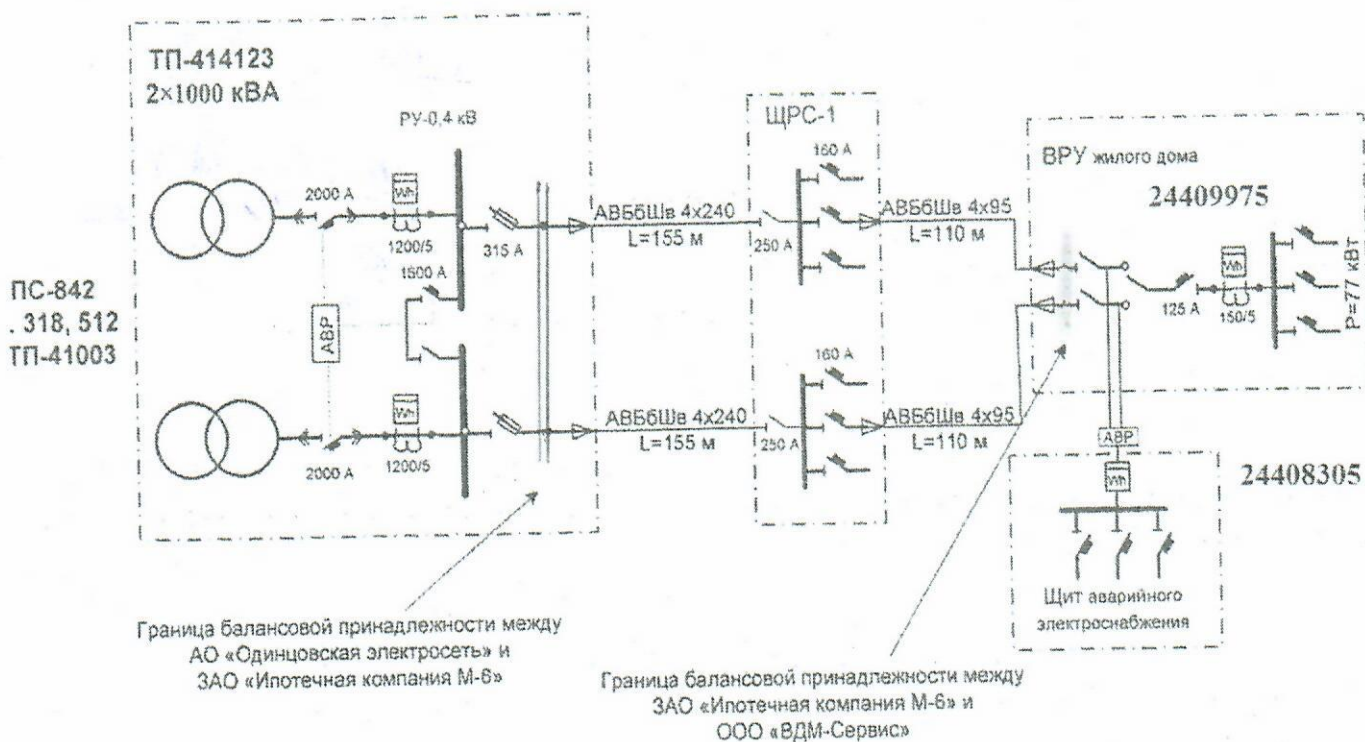

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

/ Тарасов А. В. /
ФМО

подпись

Абонен

/Потапченко В.А/
ФИО

noordzijde



Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ **8 7 8 9 1 9 1 5** от «10» сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»



подпись*

/Сизёва Е.Э./

ФИО*

Абонент


Потапенко В.А./

подпись*

ФИО*

М.П.

Наименование и номер объекта

8 7 7 8 2 6 1 5

Малоэтажный МКД.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, д. Солманово.

МЖК «Изумрудная долина», ул. Триумфальная, д. 12.

Тел.8-903-586-84-71.

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, временный)

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

«10» декабря 2019 г.

Взамен Реестра;

«12» июля 2019 г.

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	842	318	41003		414123	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения контактов КА в ВРУ-0,4кВ ж/д и кабельных наконечников КЛ-0,4кВ заявителя.	57,6	57,6	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 1823339 от 21.01.2019. между АО «Мособлэнерго» и ООО «ВДМ-сервис»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,9, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА x 0,9)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

Начало таблицы 1																				
№ п/п		Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения цен ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета *	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значность прибора учета	Измерительные трансформаторы Номинал		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета**	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства			
								ТТ, А	ТН, В						Дата	Срок МПИ	Тип	Количество (шт)	Суммарная номинальная мощность компенсирующих устройств (кВАр)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	А	НН	НН	-----	24408240	Меркурий 230 ART-02 CLN	6,2	---	---	1	T1-271243 T2-122530	Абонент	ВРУ-0.4кВ ж/д 12	0	01.01.2015	10	----	-----	-----	

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

** *Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./
ФИО

подпись

/ Потапченко В.А./
ФИО

Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учета**	Класс точности прибора учета	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номинальное фазное напряжение	Потери в линиях (нагрузочные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограничения
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/Специальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Малоэтажный МКД	24408240	0	0,5	100	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

240

Группа статистики

53

№ Ссылки

496, 5 / 794, 2

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Объем потребления по ПУ №24408240 (ООО «ВДМ-Сервис») вычитается из общего объема энергопотребления ЗАО «Ипотечная компания М-6» договор энергоснабжения № 44056615.

2. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №24408240.

3. Абонент обязуется переоформить техническую документацию в связи со сменой собственника.

МЭС

подпись


/ Тарасов А.В./
ФИО

Абонент

подпись

/ Потапченко В.А./
ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

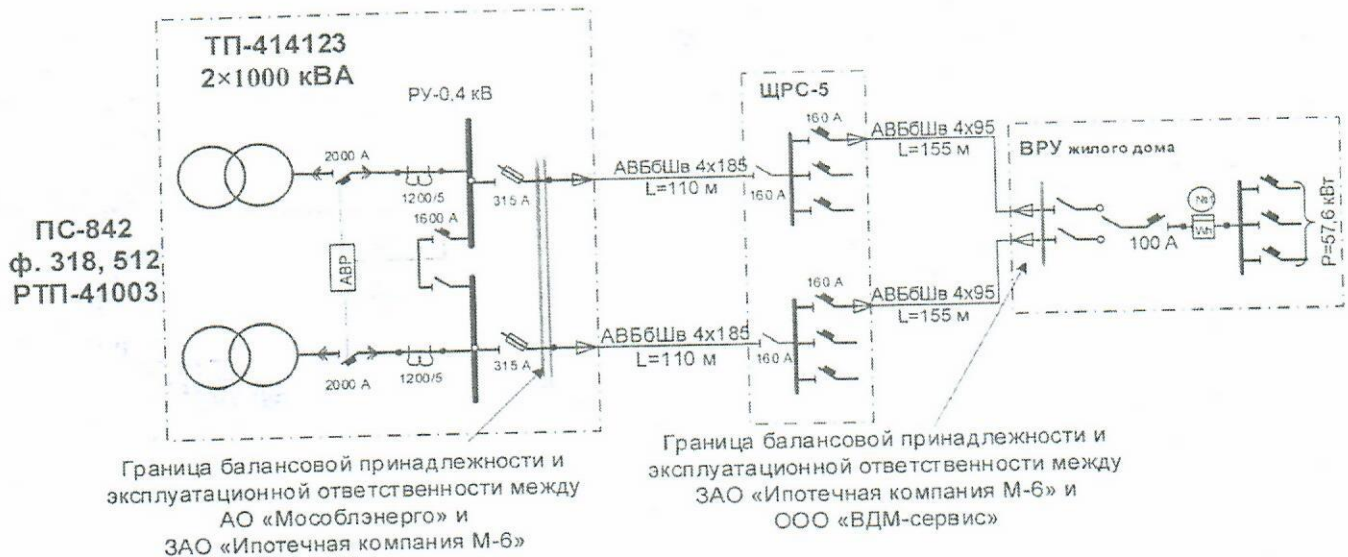

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

/Тарасов А. В./
ФИО

подпись


Абонент

Потапченко В.А./
ФИО

Приложение № 2
к Договору энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг

№ 8 7 8 9 1 9 1 5 от 10 сентября 2018г

АО «Мосэнергосбыт»

 / Сизёва Е.Э./
подпись* ФИО*

М.П.

Абонент

 / Потапченко В.А./
подпись* ФИО*

М.П. (при наличии)

Наименование и номер объекта

8 7 7 7 9 0 1 5

Жилой дом.

Адрес объекта: М.О., Одинцовский р-н, п. Лесной

Городок, ул. Молодёжная, дом 7.

Тел.8-903-586-84-71.

Наименование абонента:

ООО «ВДМ-Сервис»

Абонент:

(действующий, вновь присоединяемый, ~~временный~~)

Объект:

(действующий, вновь присоединяемый, ~~временный~~)

РЕЕСТР

источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования
и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности

Дата составления Реестра

« 01 декабря 2019 г.

Взамен Реестра;

первичный

1. Максимальная мощность (кВт)

Описание точки поставки**									Значение максимальной мощности ***		
Наименование сетевой организации (с указанием наименования РЭС)	№ ПЦ	№ фидера	№ РП, РТП	№ линии	№ ТП	№ РУ	Вводное распределительное устройство	Наименование границы балансовой принадлежности/ присоединения	Всего	Абонент	Транзит потребитель
Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»	783	13, 32	41040		414147	0,4 кВ	ВРУ-0,4В	Контактные соединения контактов КА в РУ-0,4кВ ТП-414147 с.ш. 1 и 2 и кабельных наконечников НВ КЛ в сторону токоприемников заявителя.	498,6	498,6	---

2. Значение максимальной (единовременной) мощности в кВА:****

3. Акт разграничения балансовой принадлежности сторон/Акт об осуществлении технологического присоединения

№ 1601875/6 от 23.11.2018. между АО «Мособлэнерго» и ОАО «Трест Мособлстрой №6»

4. Контактная информация сетевой организации:

Наименование Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго»

Официальный сайт в сети "Интернет" www.odec.ru

Телефон 8 (495) 597-47-60 Иные сведения (факс, e-mail и т.п.) odec@odec.ru

*Ф.И.О. и подпись лица, подписавшего договор

**Заполняется по данным Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений, а при его отсутствии - исходя из фактического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства

***В отсутствие информации о величине максимальной мощности, выраженной в кВт, её значение определяется как произведение величины, указанной в п. 2, и коэффициента мощности, который принимается равным 0,89, если иное не указано в технических документах (кВт = кВА × 0,89)

****При указании в технических документах значения максимальной мощности, выраженной в кВт, п. 2 не заполняется

Таблица 1: Реестр средств учета электрической энергии и мощности.

Начало таблицы 1

№ п/п	Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Уровень напряжения для применения цен ВН, ГН, СН1, СН2, НН	Идентификационный номер точки учета*	№ прибора учета	Тип прибора учета по паспорту (модель)	Значность прибора учета	Измерительные трансформаторы Номинал		Расчетный коэффициент	Показания на дату и время начала исполнения Договора/оформления Реестра	Балансовая принадлежность прибора учета (МЭС, Абонент, Сетевая организация, Транзитный потребитель)	Место установки прибора учета	Тип учета**	Дата государственной поверки ***		Компенсирующие устройства		
							ТТ, А	ТН, В						Дата	Срок МПИ	Тип	Количество (шт)	Суммарная номинальная мощность компенсирующих устройств (кВАр)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	А	НН	НН	-----	04331573	NP73.E 3-14-1	6,2	400/5	-----	80	000000,00	Абонент	РУ-0,4кВ ТП	0	01.012017	10	-----	-----
2	А	НН	НН	-----	04350086	NP73.E 3-14-1	6,2	400/5	-----	80	000000,00	Абонент	РУ-0,4кВ ТП	0	01.012017	10	-----	-----
3	А	НН	НН	-----	04351172	NP73.E 3-14-1	6,2	400/5	-----	80	000346,00	Абонент	РУ-0,4кВ ТП	0	01.012017	10	-----	-----
4	А	НН	НН	-----	04331727	NP73.E 3-14-1	6,2	400/5	-----	80	000034,00	Абонент	РУ-0,4кВ ТП	0	01.012017	10	-----	-----
5																		
6																		

* ИД точки учета заполняется только для потребителей 3-6 ценовых категорий

**Тип учета Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

Реактивные (Р): 5-основной; 6-транзитный

*** Указывается информация по приборам учета, измерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС

подпись

/ Тарасов А.В./

ФИО

Абонент

подпись

/ Романченко В.А./

ФИО



Таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов, транзитных потребителей и сетевых организациях.

№ №	Наименование энергопринимающего оборудования объектов Абонента, Субабонентов; наименование транзитных потребителей и сетевых организаций*	№№ прибора учёта	Тип учёта**	Класс точности прибора учёта	Допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля)	Номинальное фазное напряжение	Потери в линиях (нагрузочные) (%)	Потери в трансформаторах		Суммарные потери		Порядок ограничения
					ампер	кВ		Потери холостого хода (кВтч)	Нагрузочные потери (%)	Суммарные потери, исчисляемые в (кВтч)	Суммарные потери, исчисляемые в (%)	Общий/Специальный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	жилой дом	04331573	0	0,5	400	0,22	0	0	0	0	0	общий
2		04350086	0	0,5	400	0,22	0	0	0	0	0	общий
3		04351172	0	0,5	400	0,22	0	0	0	0	0	общий
4		04331727	0	0,5	400	0,22	0	0	0	0	0	общий

Ценовая категория на дату составления Реестра

143K

Группа статистики

60

№ Ссылки

3244

*Сведения записываются в следующем порядке:

1. Объекты Абонента
2. Субабонент
3. Транзитные потребители
4. Транзитные сетевые организации

** Тип учёта Активные (А): 0-основной; 7-транзитный; 8-контрольный

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Абонент обязуется обратиться в сетевую организацию для переоформления АРБП и ЭО в связи со сменой собственника.
2. Объем энергопотребления сформированный по ПУ №04331573, 04350086, 04351172, 04331727. ООО «ВДМ-Сервис» вычитается из общего объема энергопотребления АО «Трест Мособлстрой №6» (дог.44034415)
3. Объем потребления, сформированный согласно книги №39083 вычитать из объема потребления, сформированного по показаниям ПУ №04331573, 04350086, 04351172, 04331727.

МЭС

подпись


/ Тарасов А.В./
ФИО

Абонент

подпись

/ Потапенко В.А./
ФИО

Однолинейная схема электроснабжения:

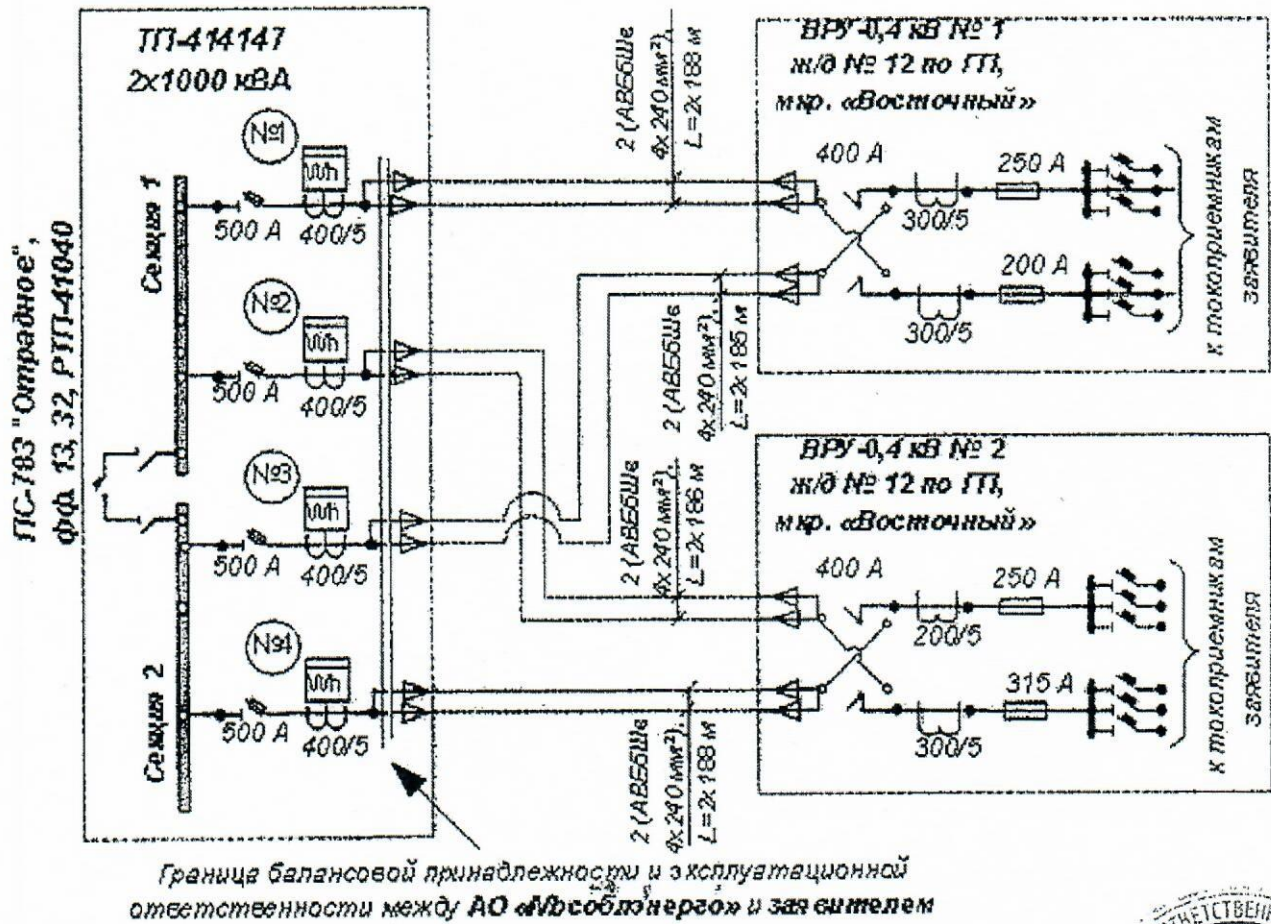

Примечание: в схеме указываются места установки и номера приборов учета, параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, границы балансовой принадлежности (красный цвет) и эксплуатационной ответственности (синий цвет), границы с субабонентами (зеленый цвет), длина и марка питающих кабелей (проводов).

Инженер-инспектор

/ Тарасов А. В./
ФИО

подпись

Абонент

/ Потапенко В. А./
ФИО

подпись

